

Poznań, dnia 23-11-2009

Wnioskodawca(y):

Biuro Usług Projektowych
RIW s.c.
Wiosenna 20 Zawada
64-930 Szydłowo

Biuro Usług Projektowych RIW s.c.
Wiosenna 20 Zawada
64-930 Szydłowo

W/ znak:

z dnia 12-11-2009

N/ znak: TS.17-5000-103044/09

z dnia 23-11-2009

**Uzgodnienie kolizji z gazociągami
średniego i niskiego ciśnienia**

NR TS.17-5000-103044/09

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 12-11-2009 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanego: **budowy drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem** o następującej lokalizacji:

woj. wielkopolskie, gm. Chodzież, m. Rataje, dz. 731
z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz. 1055/.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na trasie wkreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków. Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji, wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - RDG Czarnków - Chodzież, ul. Wronecka 45 w Czarnkowie.

Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik oraz wpusty kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowania sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z PN-91/M-34501 odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosić min. 1,0m. W przypadku zmiany odległości gazociąg


należy przebudować uzyskując warunki przebudowy z WSG Sp. z o.o. O/ZDG Poznań.

Nie uzgadniamy odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni k.d. do projektowanej studni na wysokości budynku nr 34, która koliduje z istniejącą siecią gazową.

6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- RDG Chodzież-Czarnków

KIEROWNIK
Dział Techniczny Sieci

Ewa Przedpełska

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje
działka nr 731


Skala 1:500

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

Wkreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego
i średniego ciśnienia na terenie miasta *Rataje*
w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.
Wkreślenie nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.
Nr uzgodnienia *12/5000/103044/09*
Data *20/11/09* podpis *[signature]*
WAŻNOŚĆ 2 LATA

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY		
 Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. Zarada ul. Wiosenna 20, 64-930 Szydłowo t.kom. 0-601-539-737				Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt bud.-wyk.	Drogowa			Projektant:	Radziław Oczkowicz upr. nr UAN - 8345/1371/89 branża drogowa	<i>[signature]</i>
Zadanie Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje działka nr 731	Tytuł rysunku Projekt zagospodarowania terenu			Projektant:	_____	
Obiekt Drogi osiedlowej w m-ci Rataje działka nr 731	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Sprawdzający:	_____	
	11.2009 r.	1:500	1			

$R(m)$	250	479
$b(^{\circ})$	173.0448	80.4
$T(m)$	15.19	
WS	0.46	
PSK(m)	30.35	

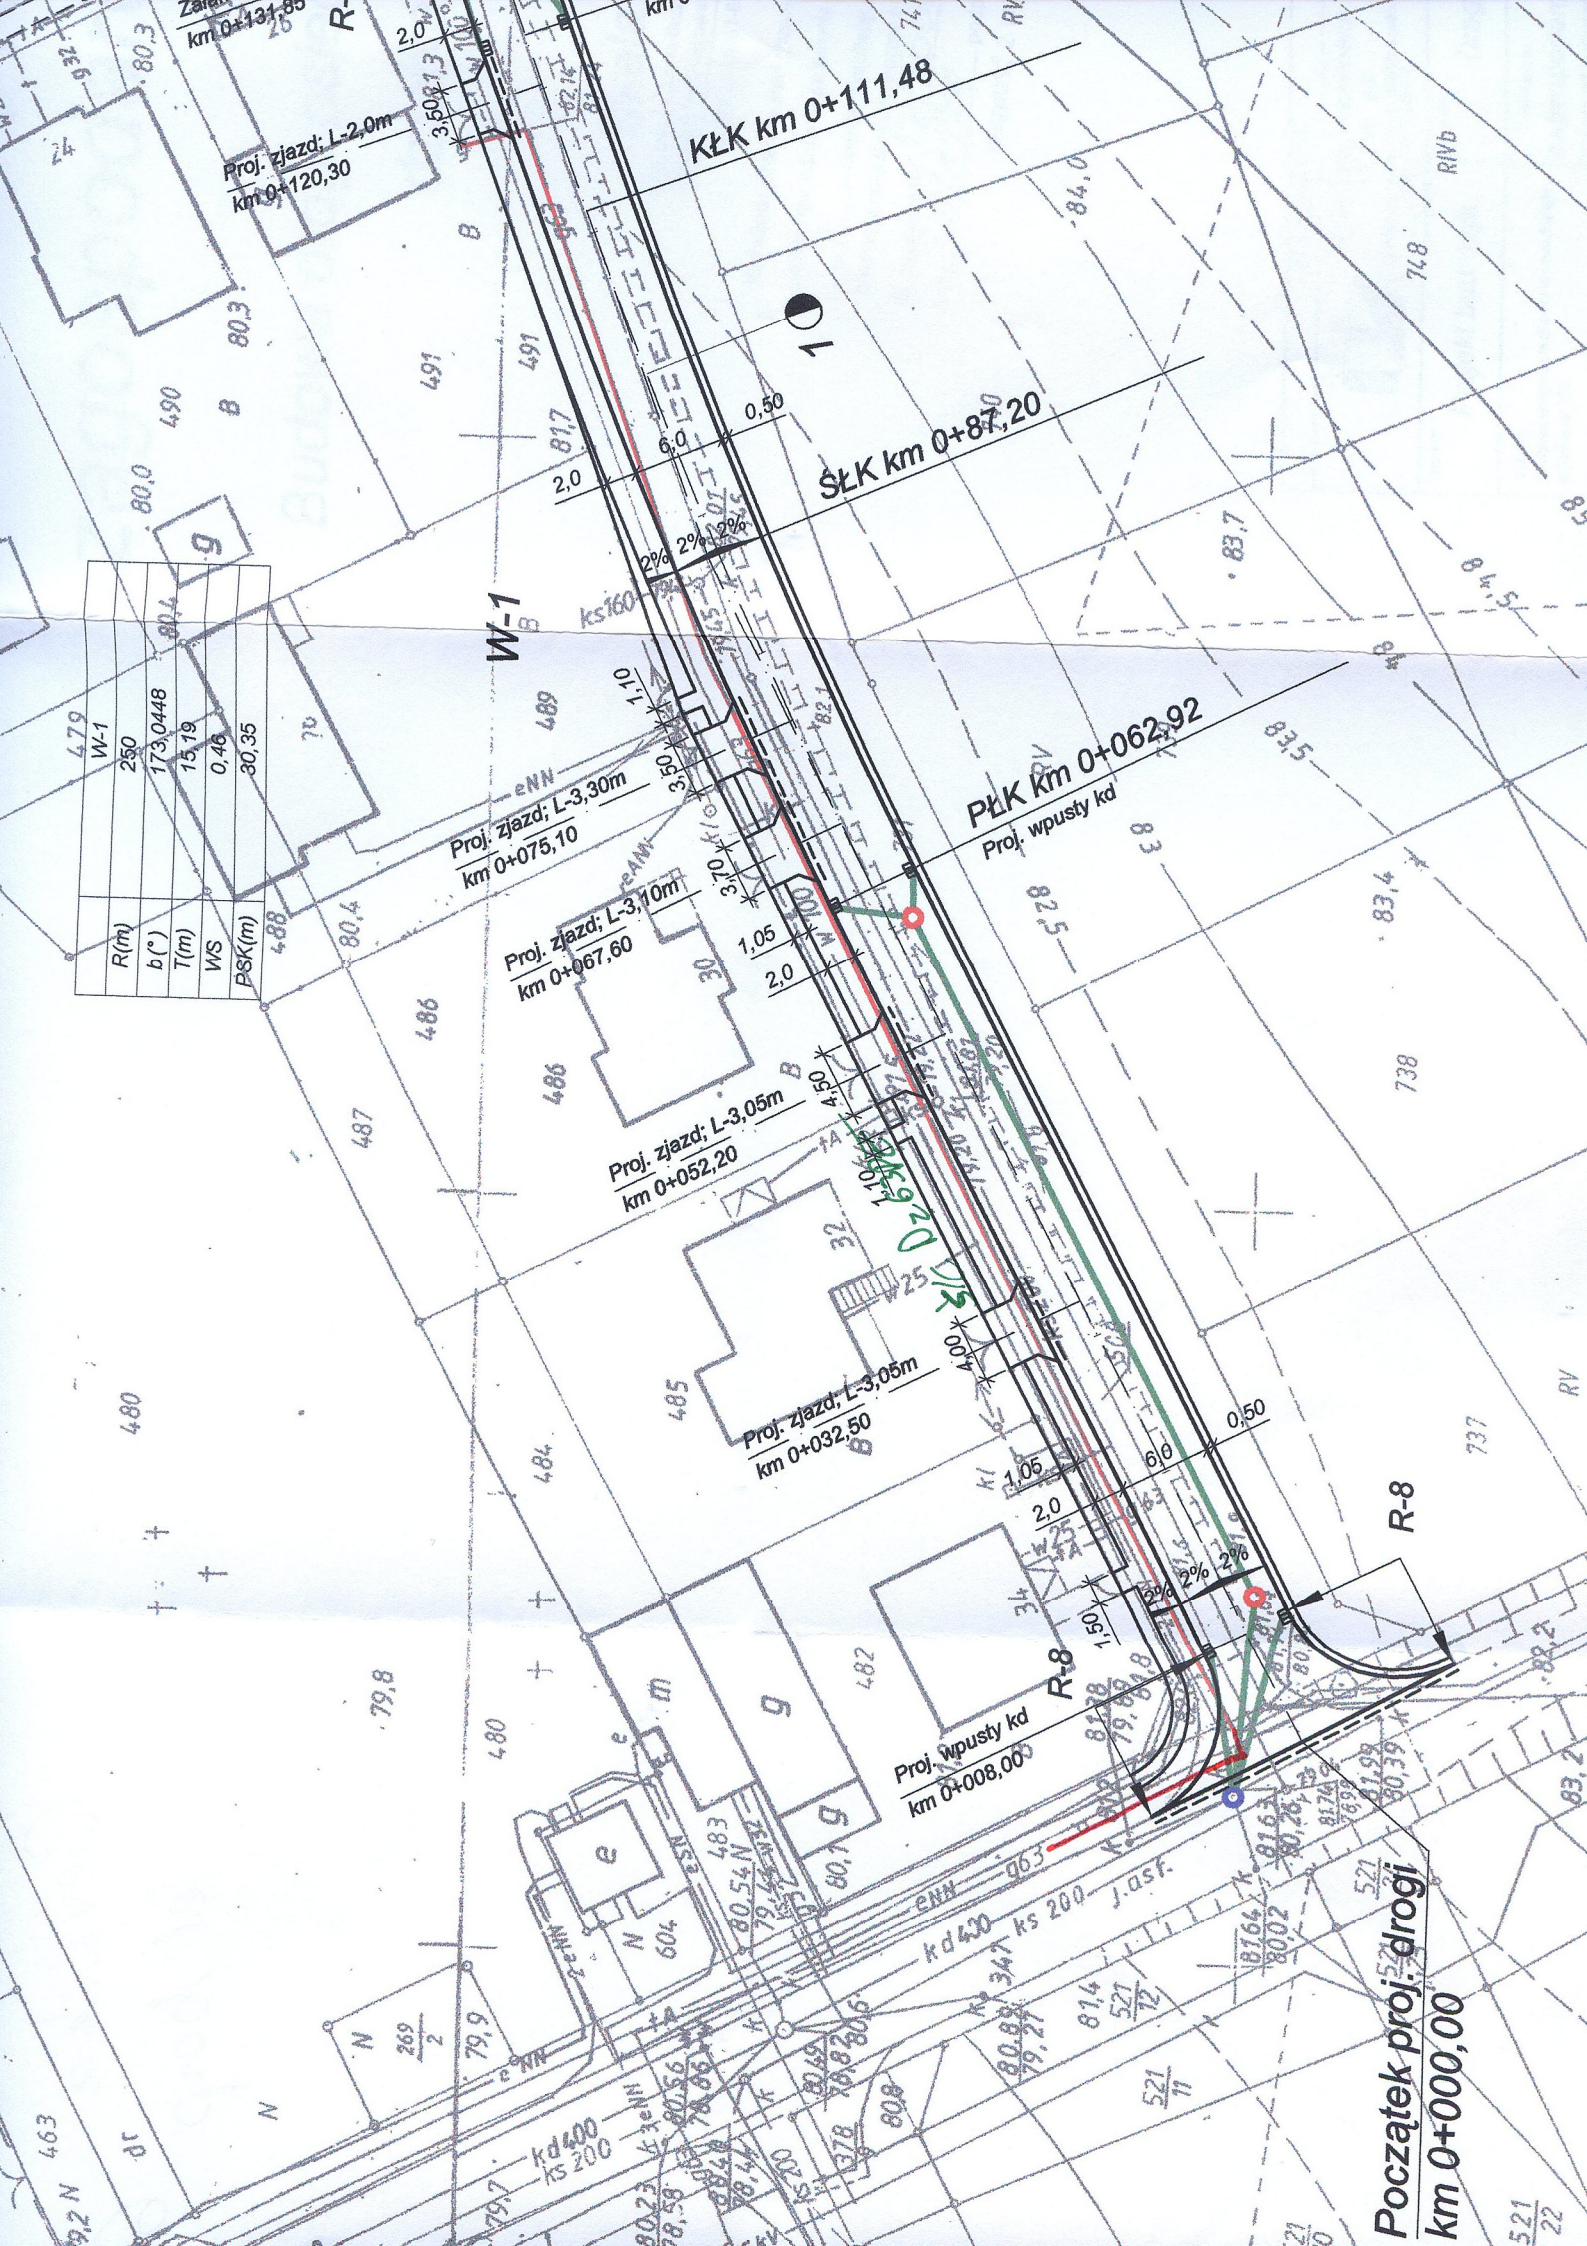

Początek proj. drogi
km 0+000,00